
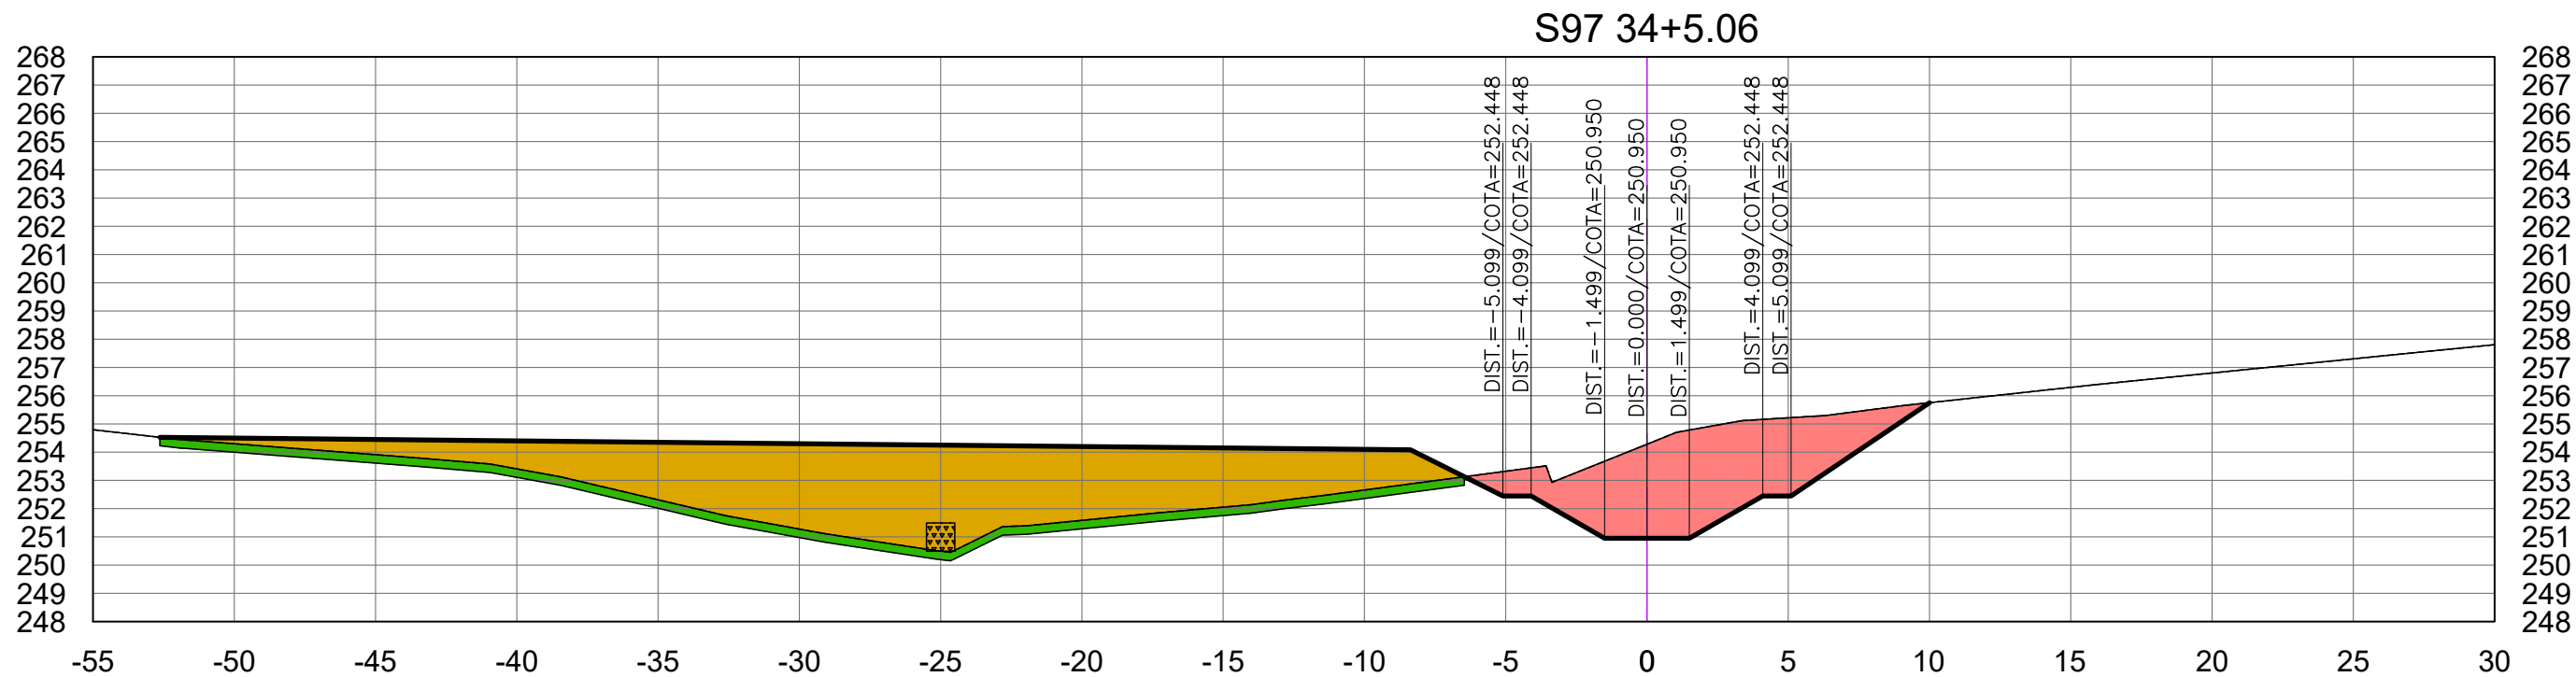
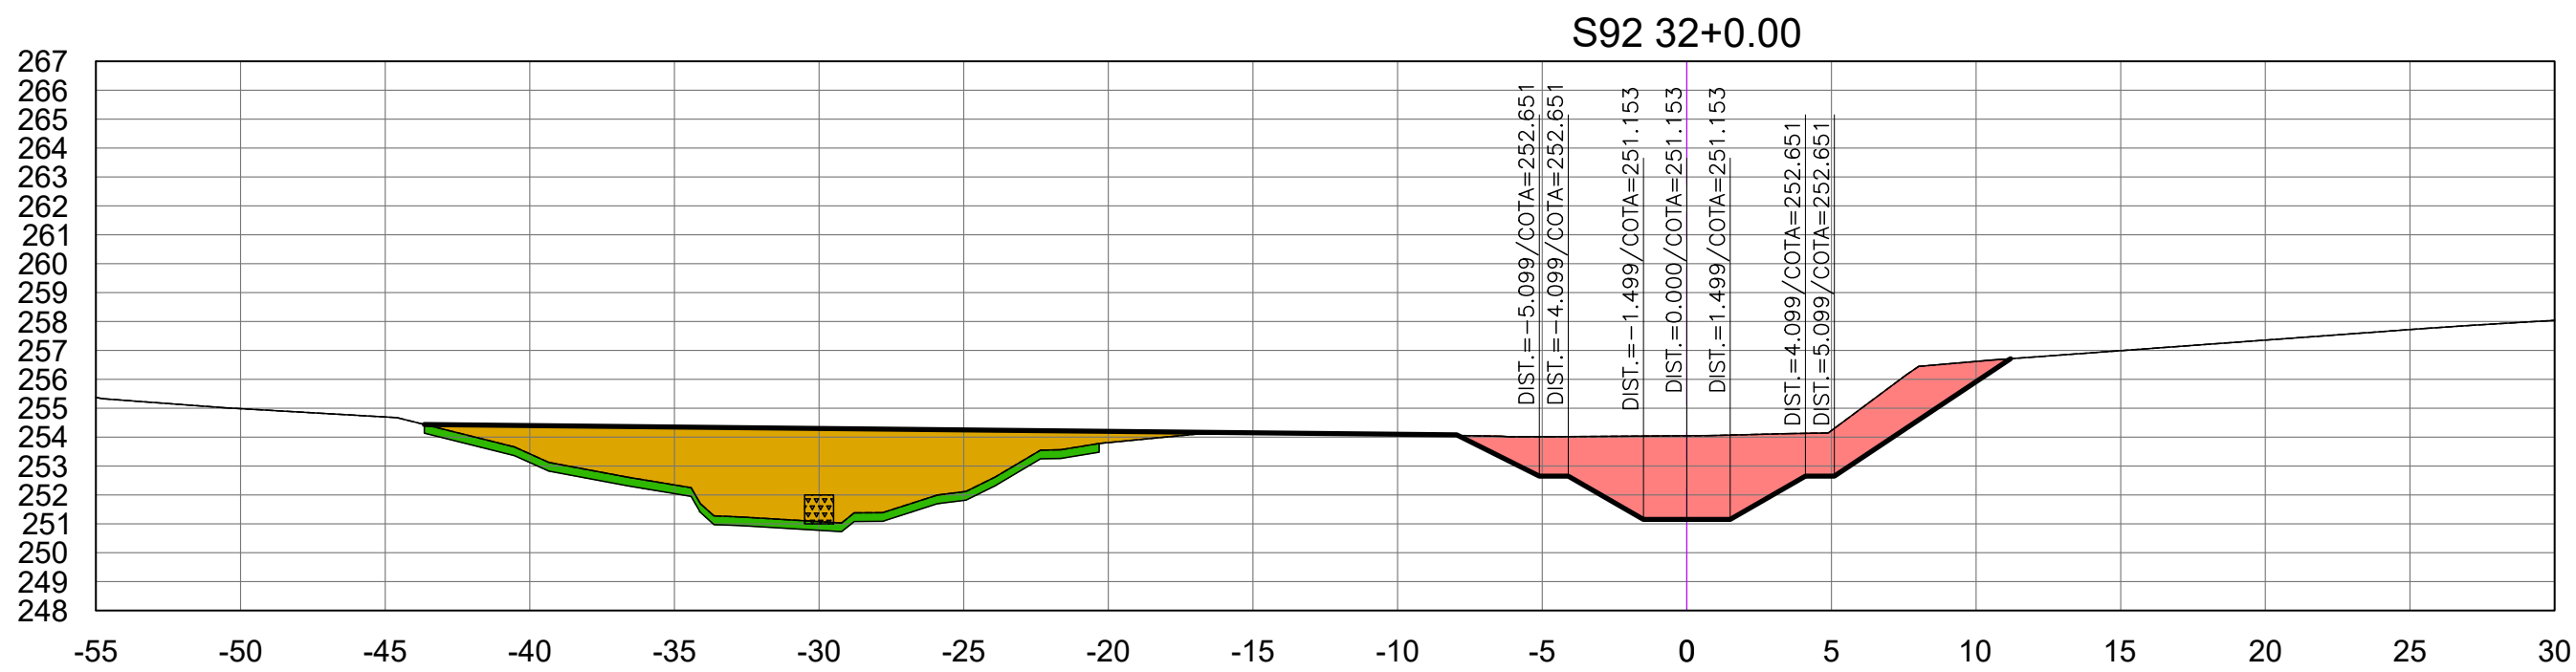
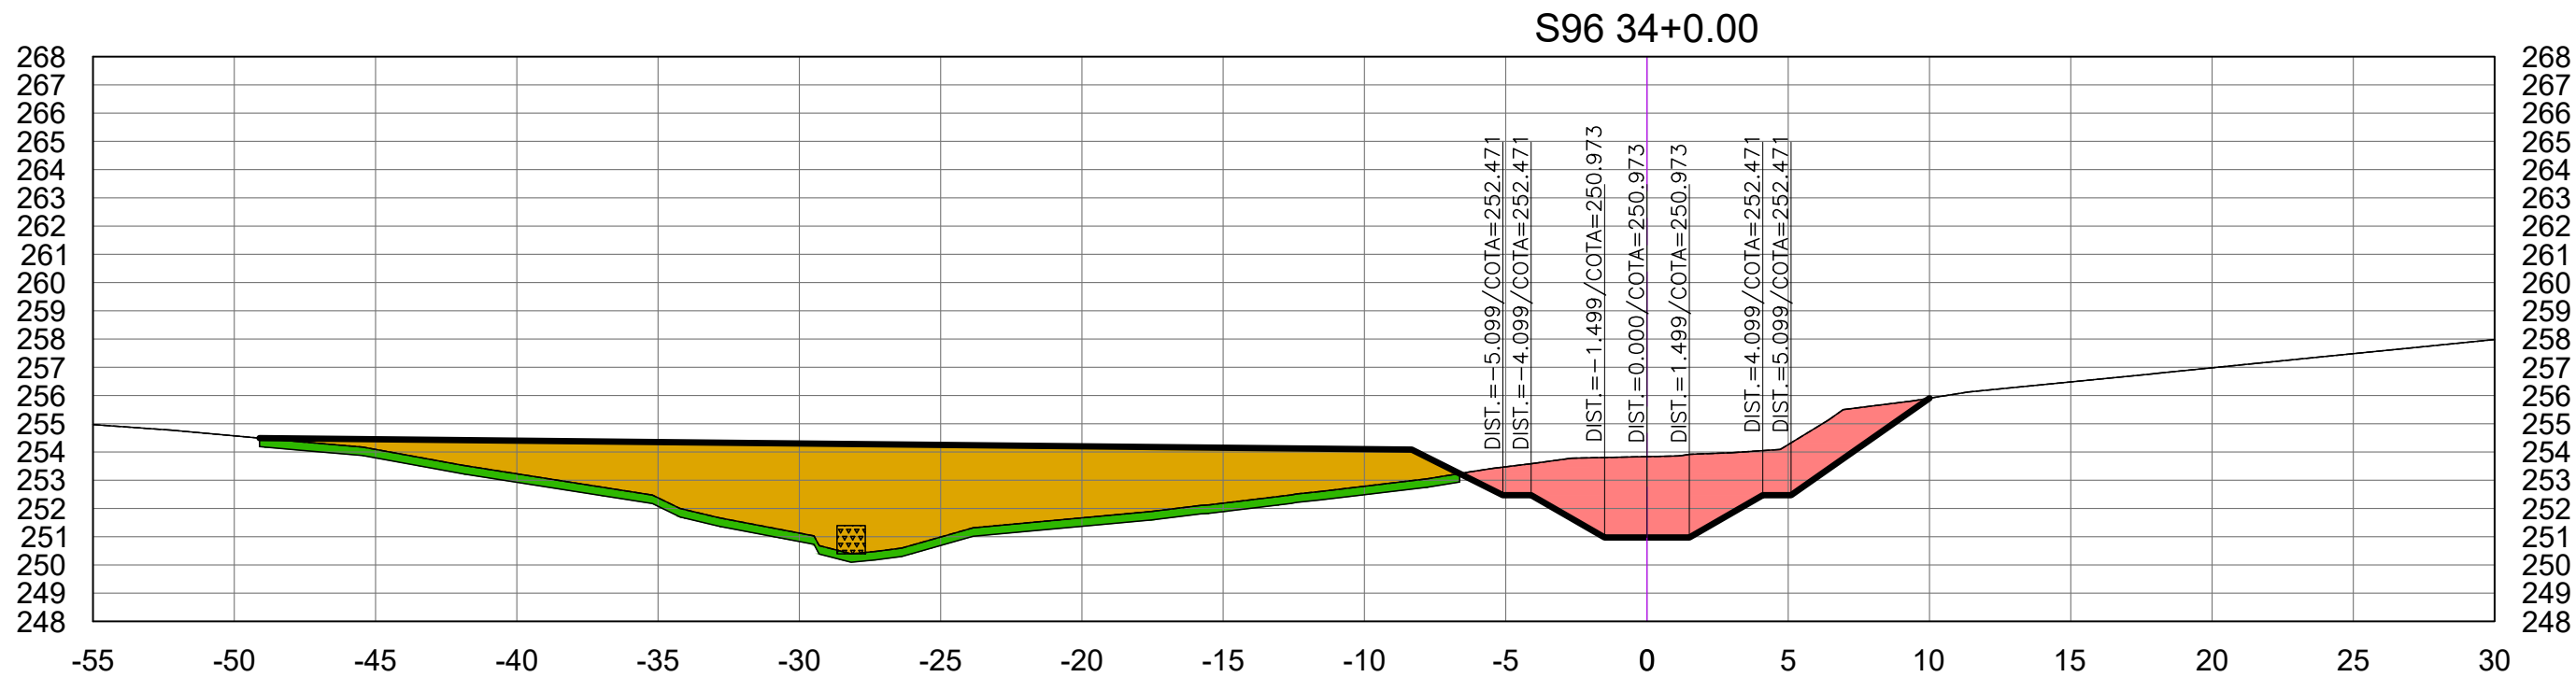
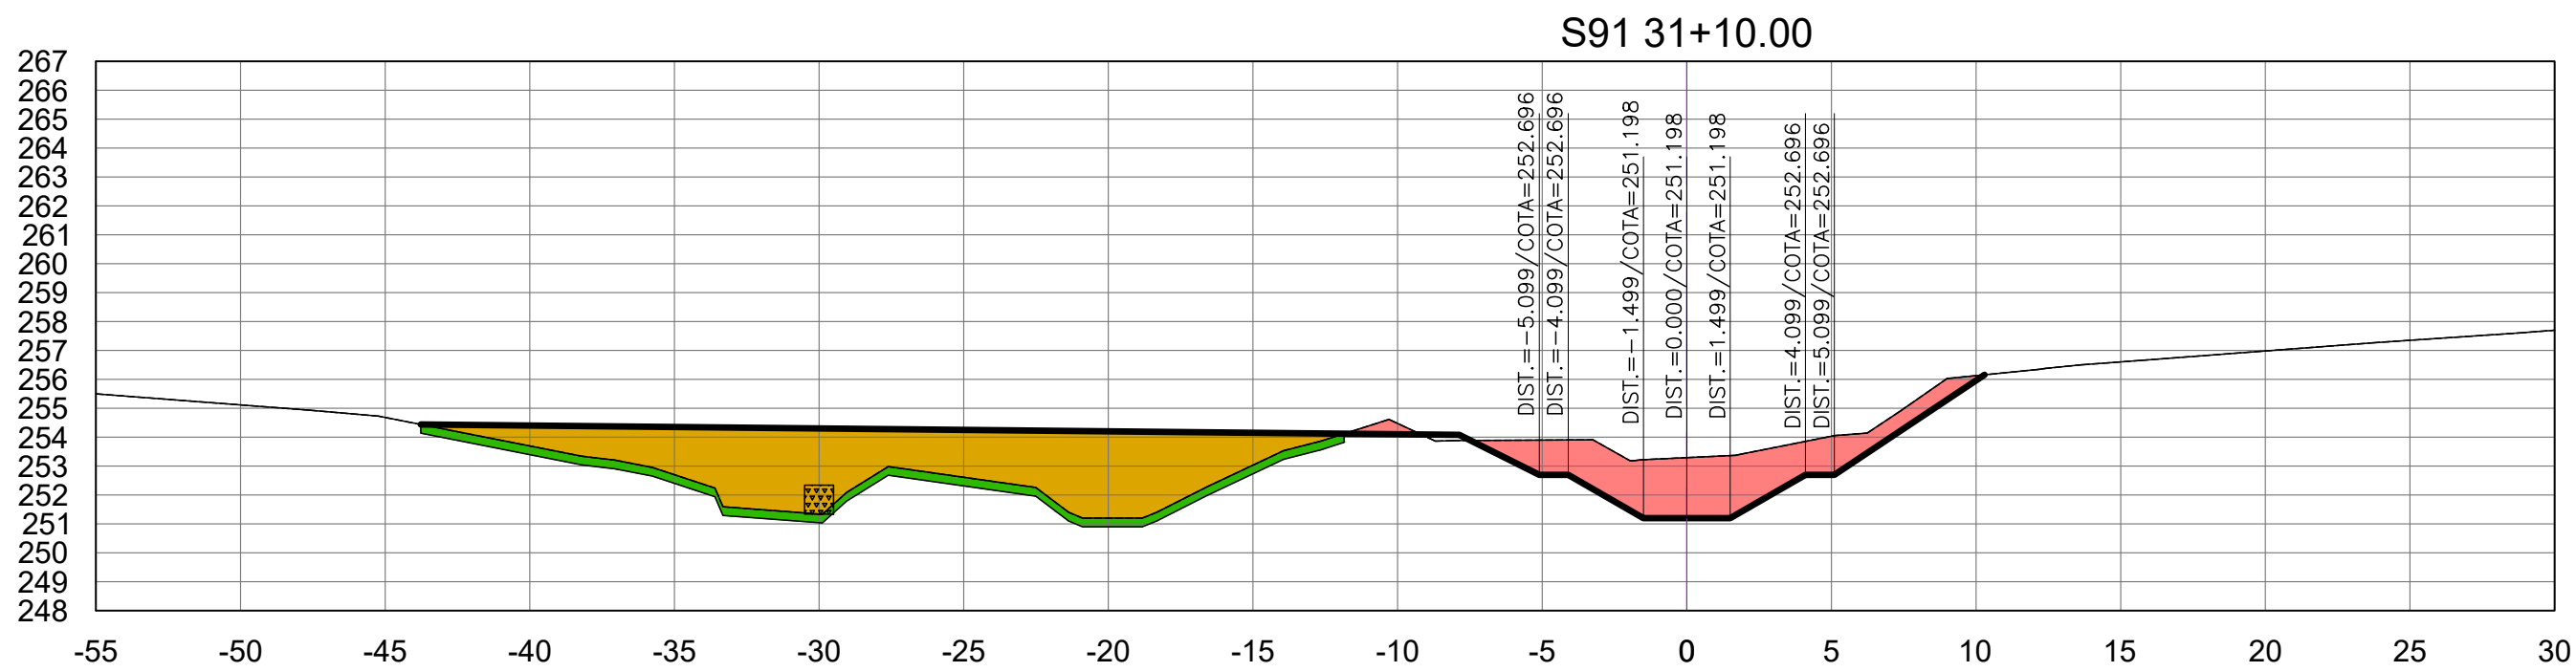
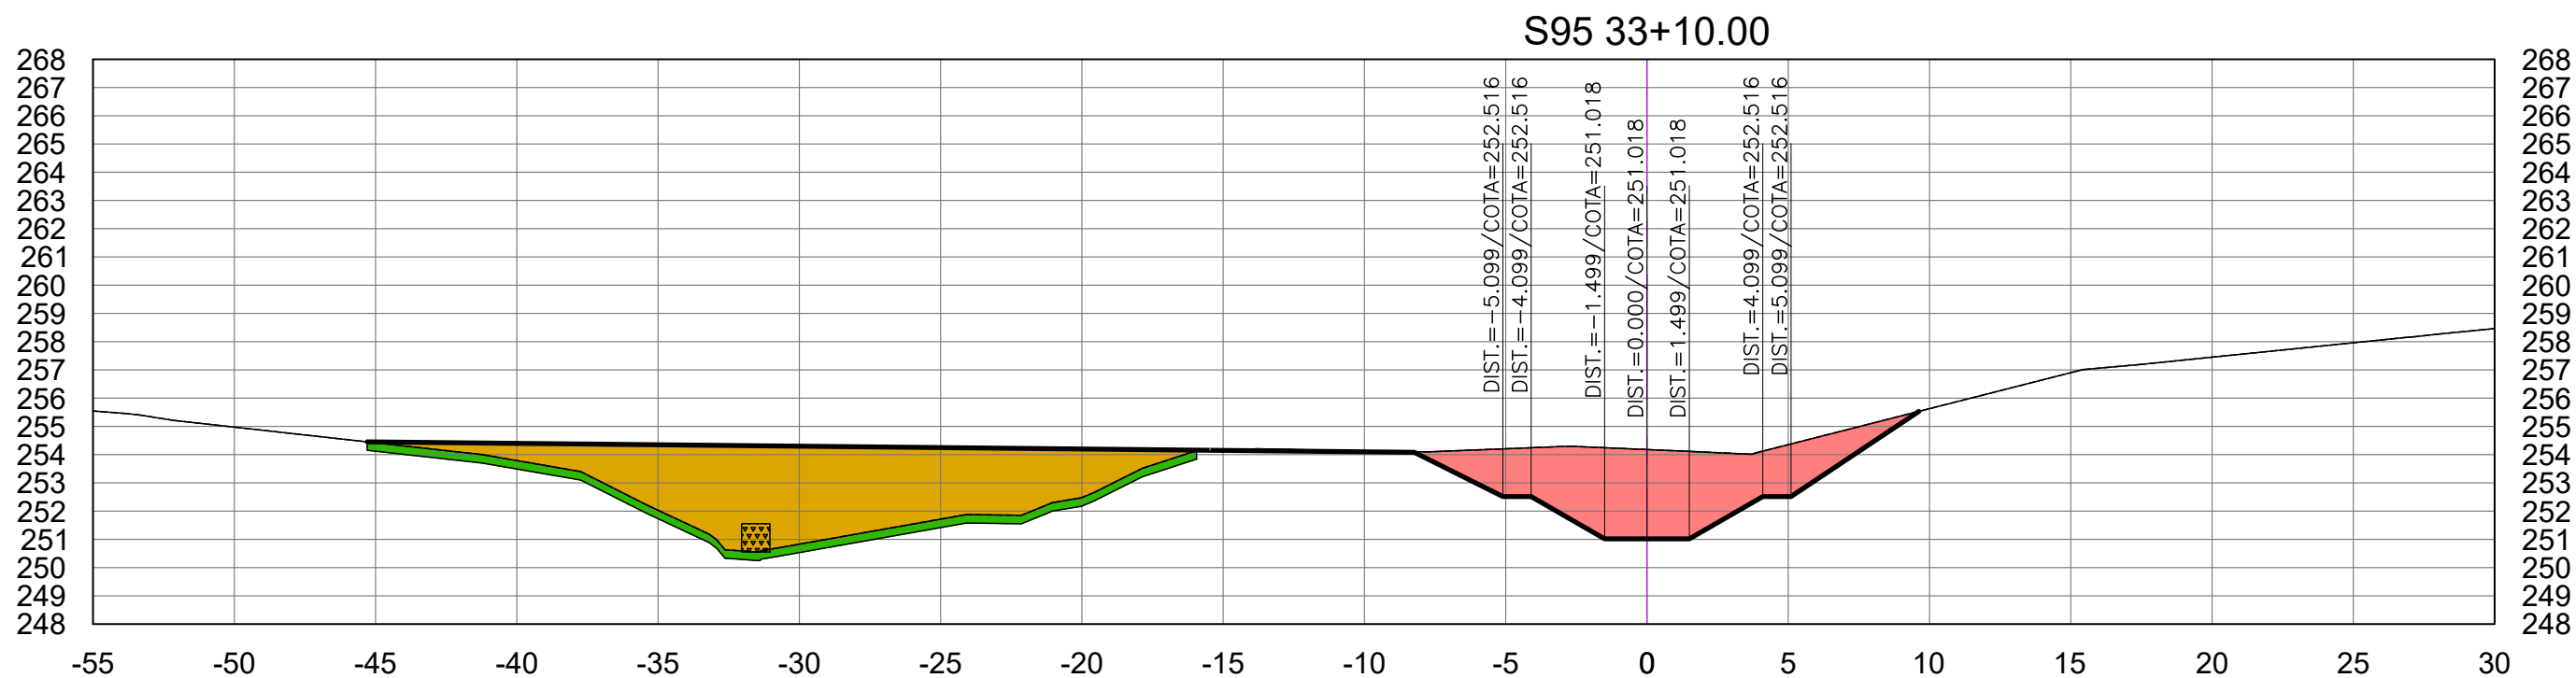
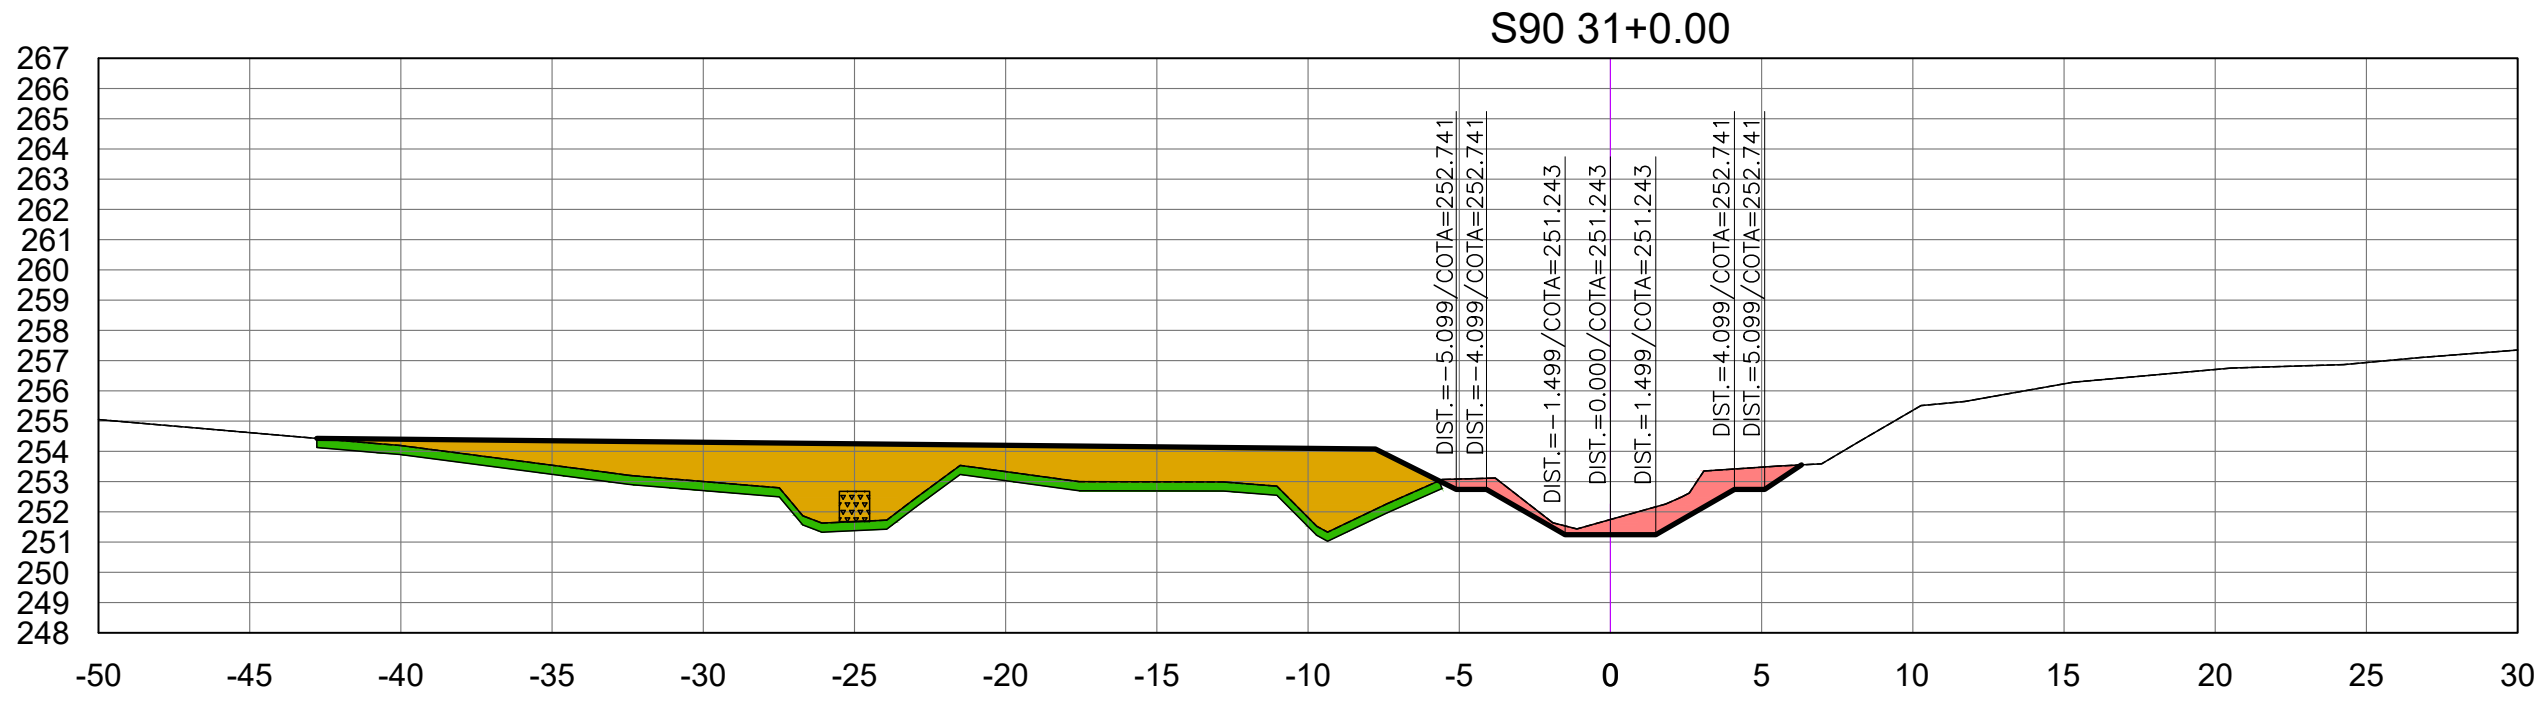
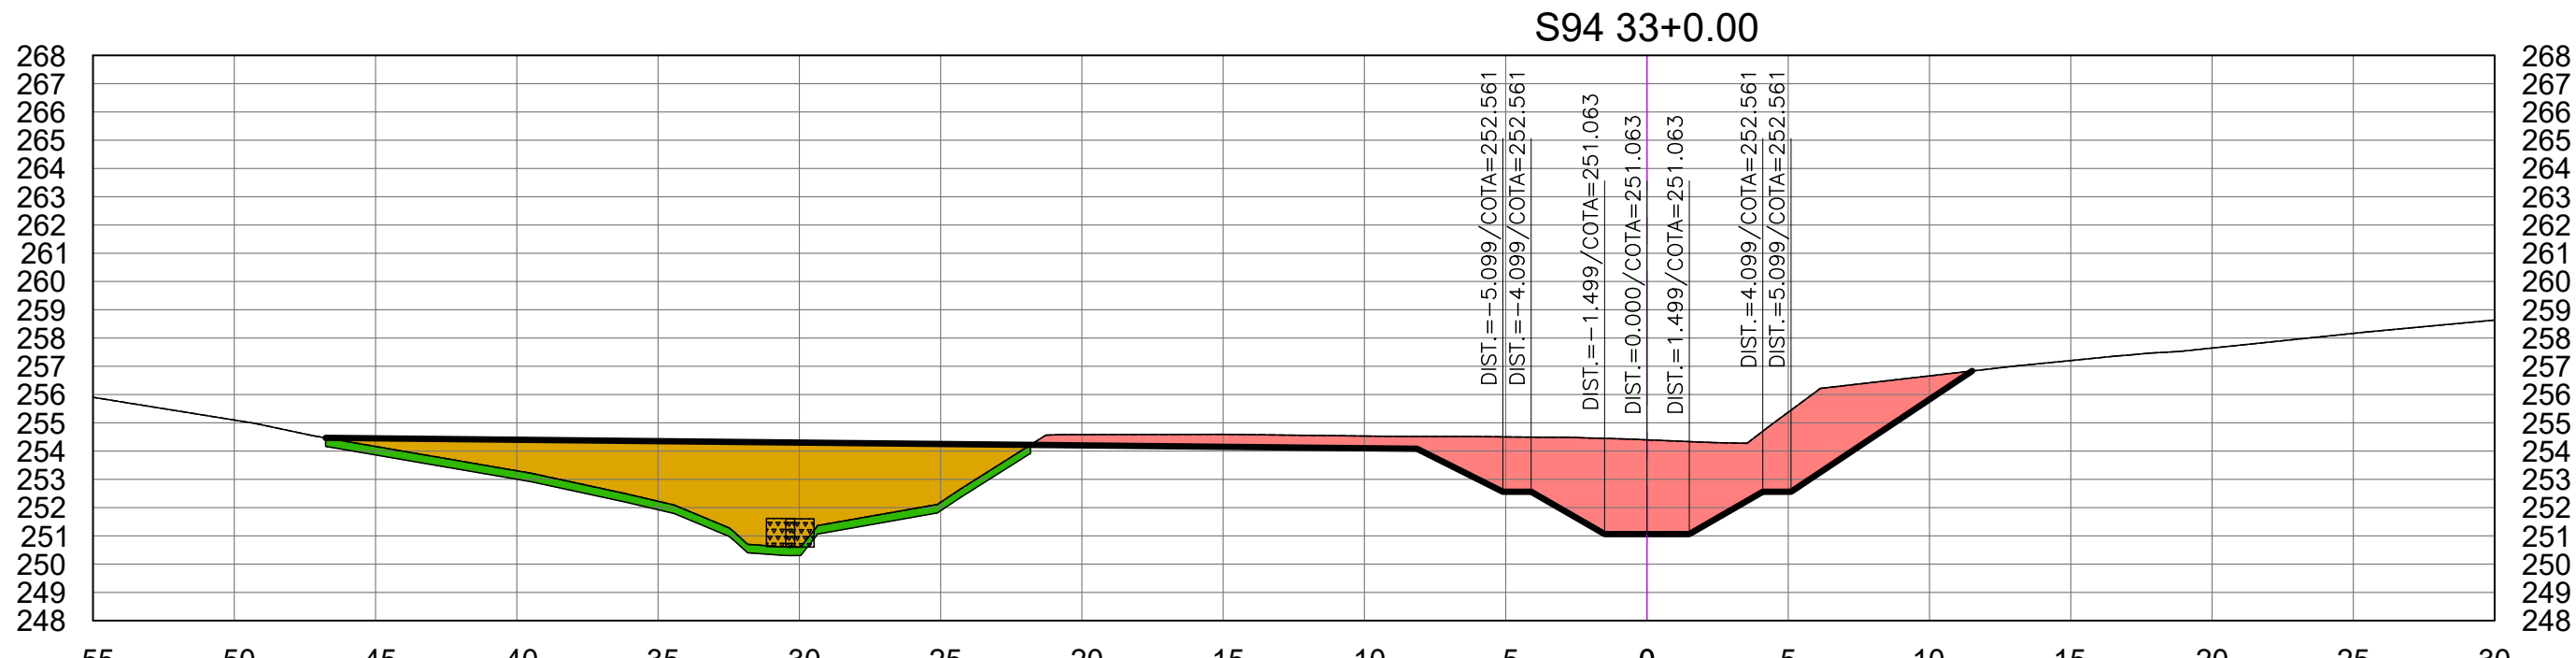
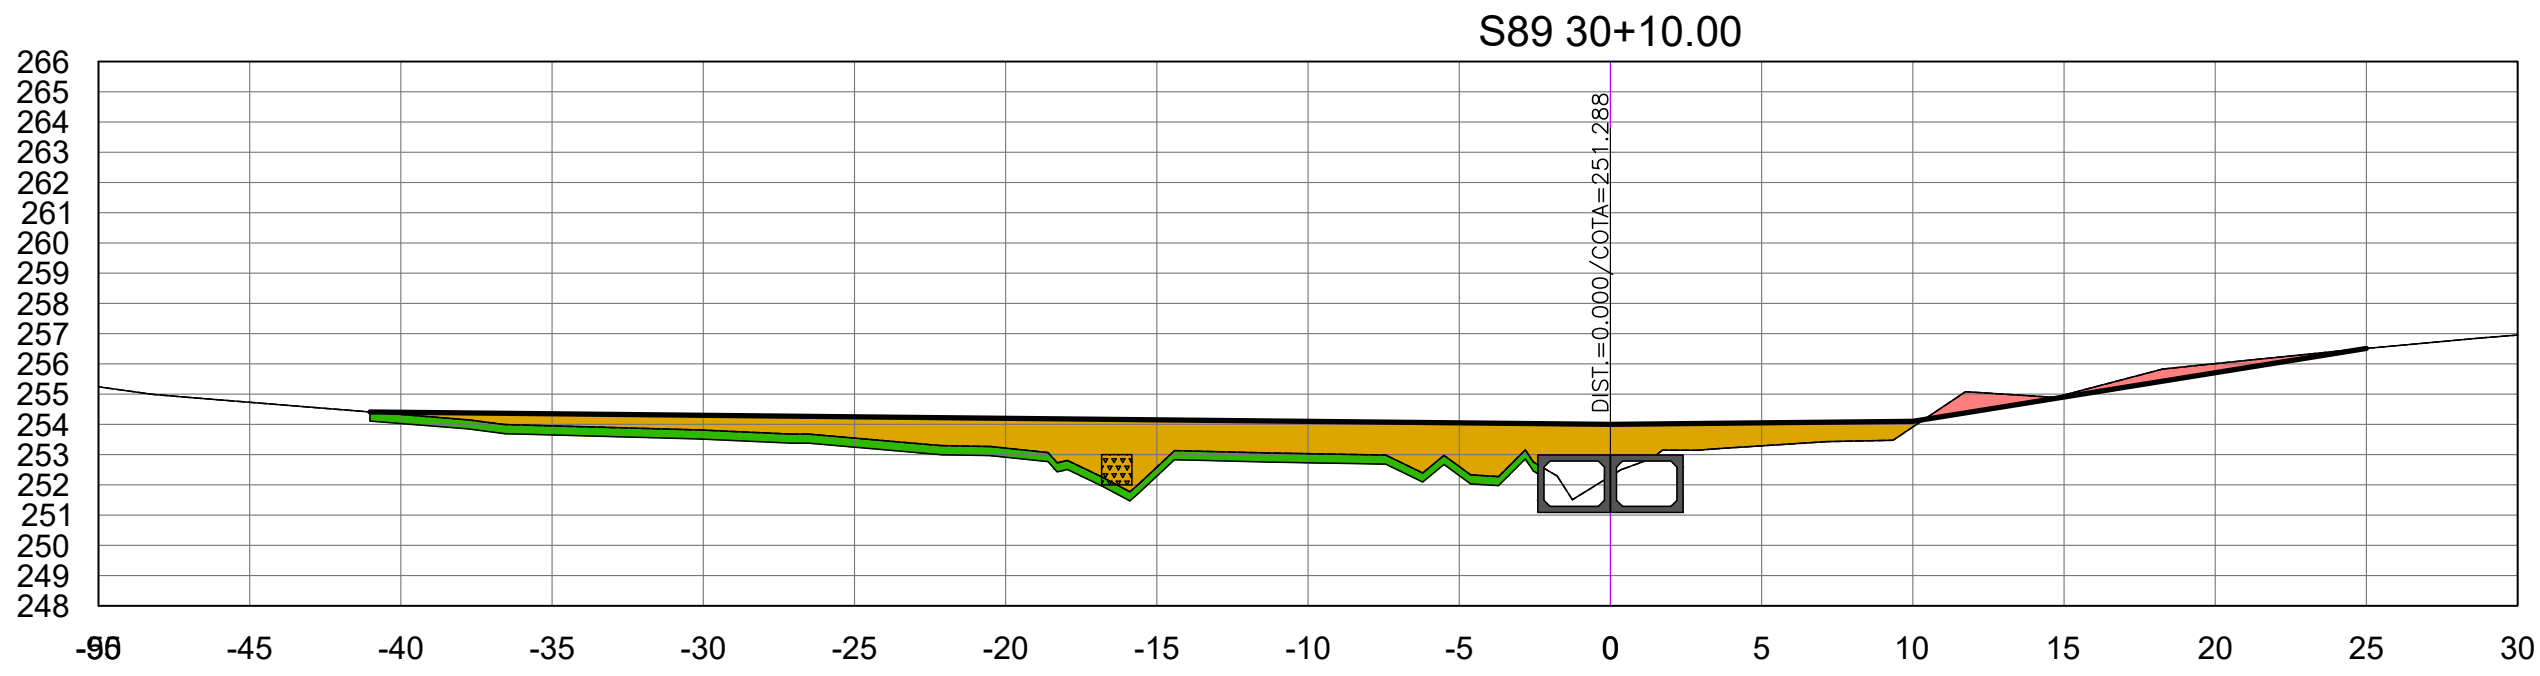
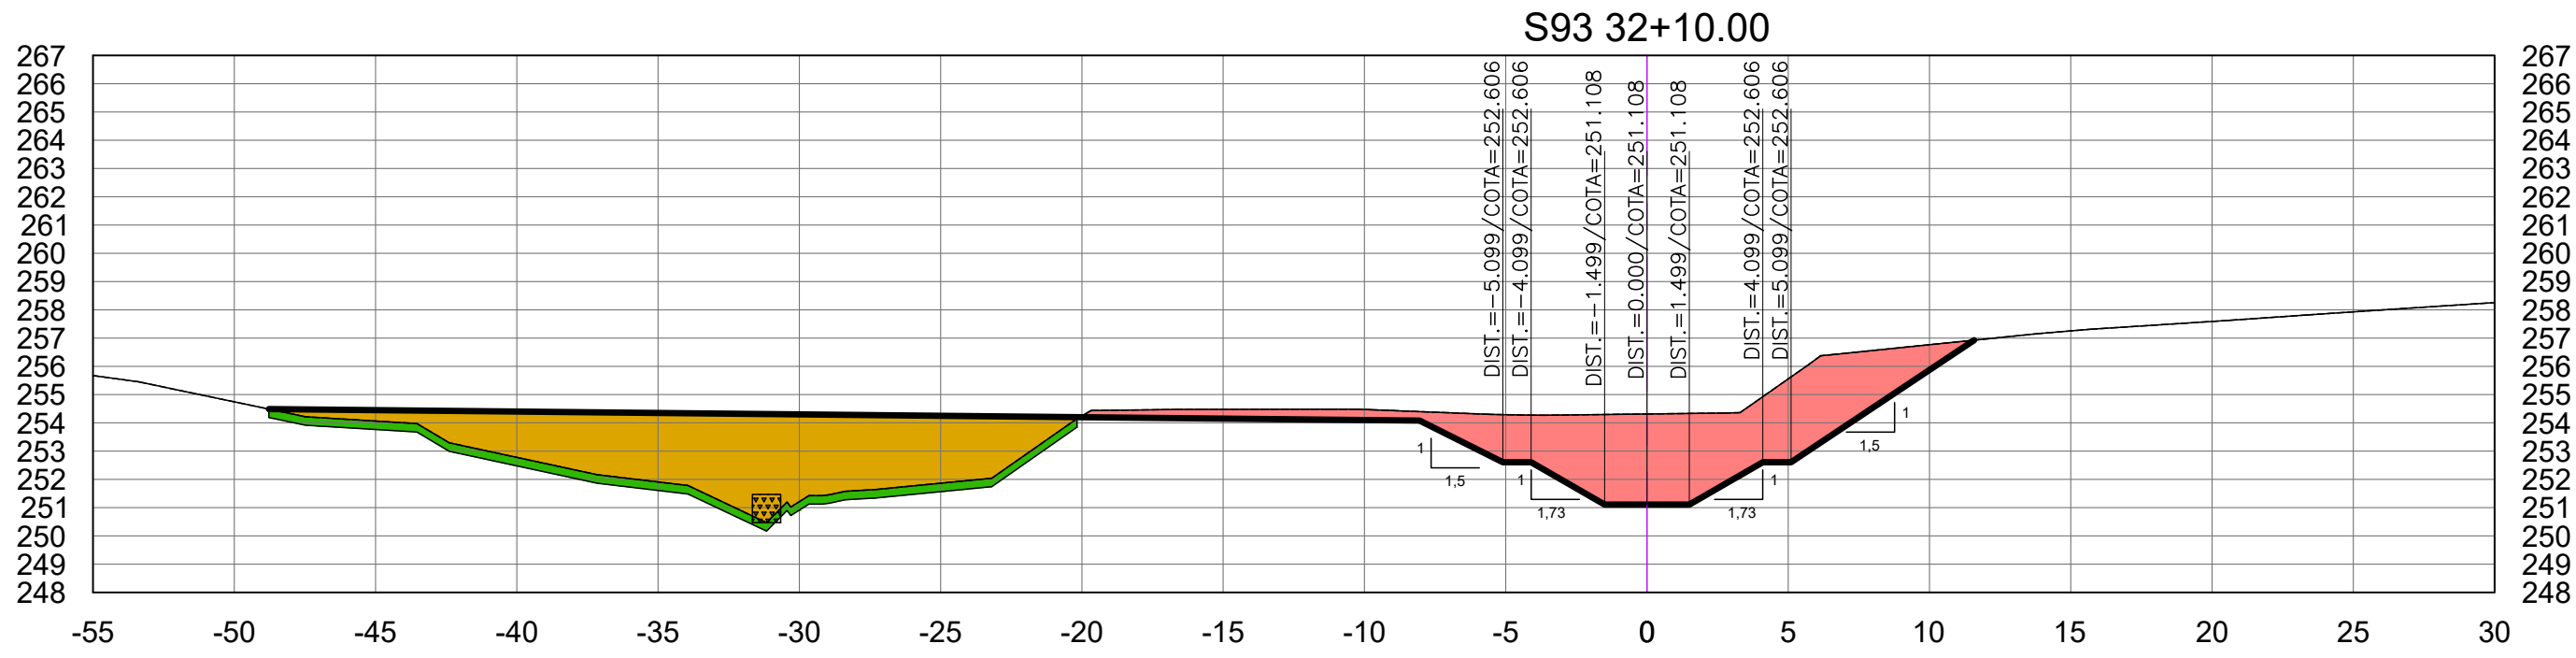


CONFIGURAÇÃO P/ PLOTAGEM			
Nº	W	ESP.	DA
DA	DA	DA	DA
COR.	DE	DE	DE
DE	DE	DE	DE
1	7	0.10	
2	7	0.20	
3	7	0.30	
4	7	0.50	
5	7	0.70	
6	7	0.90	
7	7	1.25	
20	1	0.20	
21	7	0.15	
30	7	0.30	
50	2	0.20	
100	3	0.30	
150	5	0.25	
170	5	0.50	
182	182	0.20	
251	251	0.20	
ESC.: P/ PLANTAR 1:250			

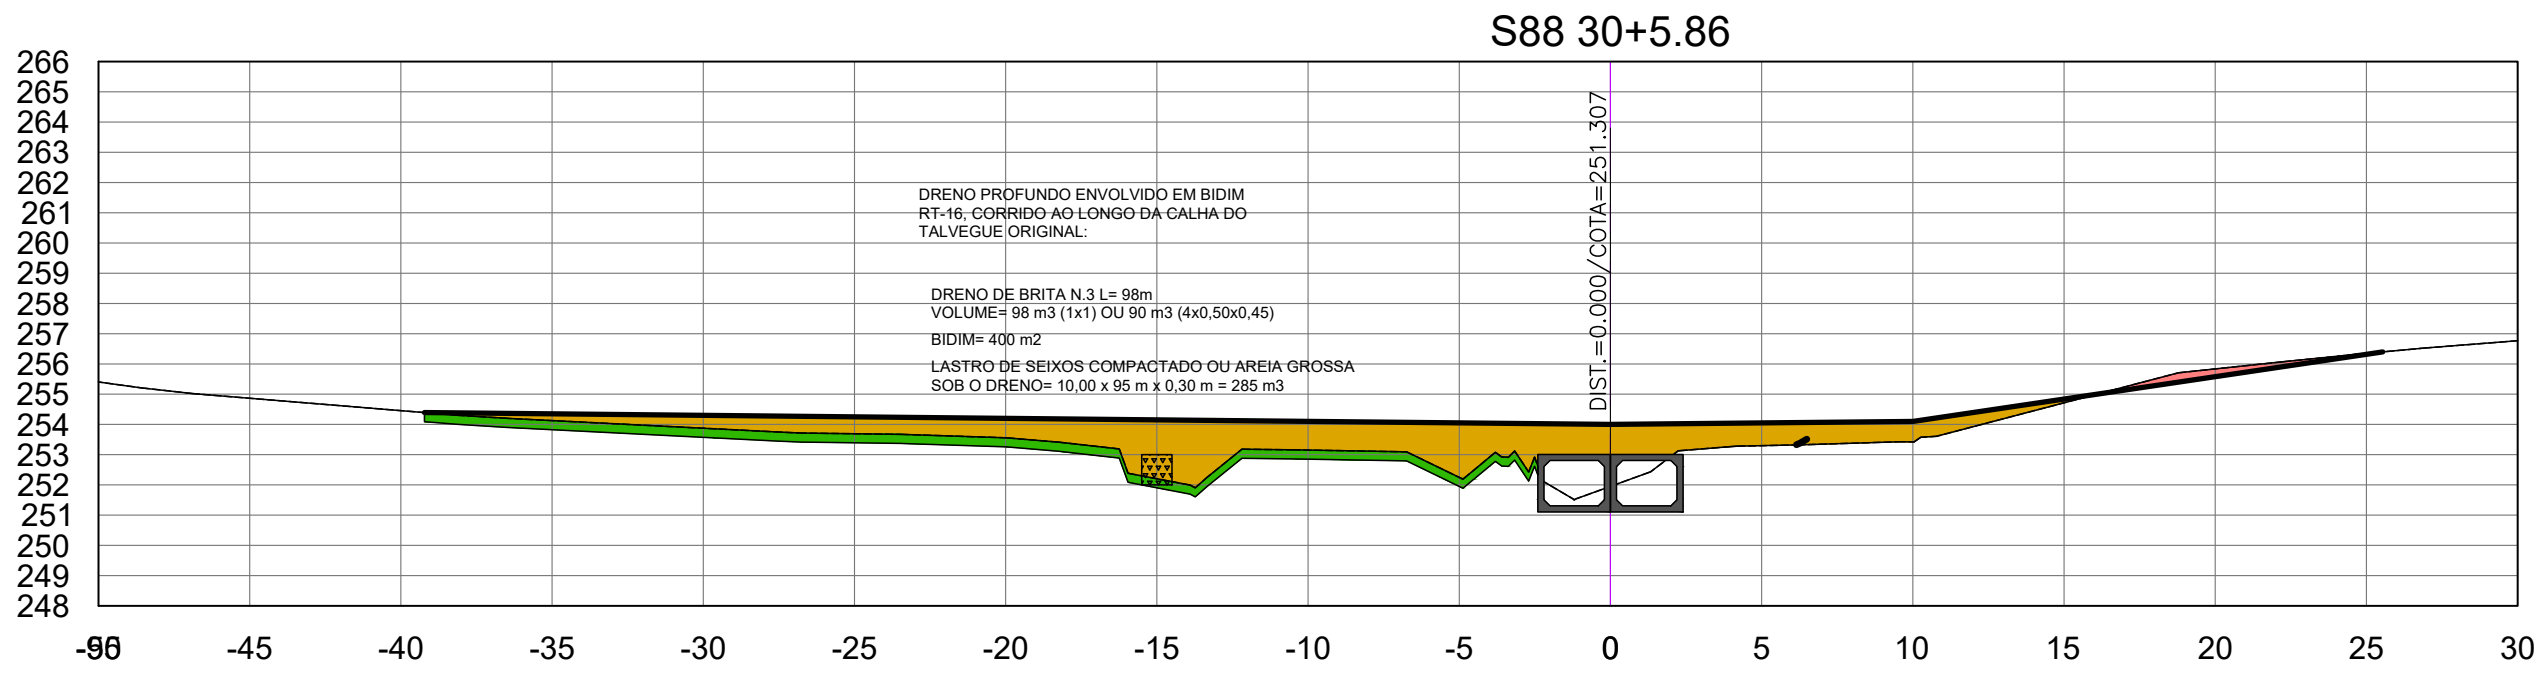

REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL
ESP = 30 cm

ATERRO COMPACTADO COM SOLO
ARENOSO CBR > 8%

CORTE

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	DESO		DESENHO DE REFERÊNCIA		NOTAS	DESO		DESENHO DE REFERÊNCIA		NOTAS	DESO		DESENHO DE REFERÊNCIA		NOTAS
					ACEITO	DATA	TÍTULO	NÚMERO		ACEITO	DATA	TÍTULO	NÚMERO		ACEITO	DATA	TÍTULO	NÚMERO	
									1-COTAS E DIMENSÕES EM METROS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.					1-COTAS E DIMENSÕES EM METROS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.					1-COTAS E DIMENSÕES EM METROS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
									2-ATERRO EXECUTADO EM CAMADAS COMPACTADAS SUCESSIVAS, DE 25cm;					2-ATERRO EXECUTADO EM CAMADAS COMPACTADAS SUCESSIVAS, DE 25cm;					2-ATERRO EXECUTADO EM CAMADAS COMPACTADAS SUCESSIVAS, DE 25cm;
									3- COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL;					3- COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL;					3- COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL;
									4- CBR MÍNIMO PARA SOLOS SELECIONADO = 8%;					4- CBR MÍNIMO PARA SOLOS SELECIONADO = 8%;					4- CBR MÍNIMO PARA SOLOS SELECIONADO = 8%;
									5- EXECUTAR DRENO DE BRITA PROFUNDO EM RELAÇÃO A TERRAPLENAGEM, NA CALHA NATURAL DO TALVEGUE A SER ATERROADO.					5- EXECUTAR DRENO DE BRITA PROFUNDO EM RELAÇÃO A TERRAPLENAGEM, NA CALHA NATURAL DO TALVEGUE A SER ATERROADO.					5- EXECUTAR DRENO DE BRITA PROFUNDO EM RELAÇÃO A TERRAPLENAGEM, NA CALHA NATURAL DO TALVEGUE A SER ATERROADO.
									6- USAR CAMADA DE MATERIAL TIPO CASCALHO COMPACTADO OU AREIA GROSSA ABAIXO DO ATERRO, ESP = 30cm, LARGURA = 10m e COMPRIMENTO = 95,00m					6- USAR CAMADA DE MATERIAL TIPO CASCALHO COMPACTADO OU AREIA GROSSA ABAIXO DO ATERRO, ESP = 30cm, LARGURA = 10m e COMPRIMENTO = 95,00m					6- USAR CAMADA DE MATERIAL TIPO CASCALHO COMPACTADO OU AREIA GROSSA ABAIXO DO ATERRO, ESP = 30cm, LARGURA = 10m e COMPRIMENTO = 95,00m
										DESO		DESENHO DE REFERÊNCIA		DESO		DESENHO DE REFERÊNCIA		DESO	
										VISTO E ACEITO		ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO		ANALISADO		APROVADO		VISTO	
										DESENHO		TATIANA LOPES		JAN/2022		PROJETO		MTC	
										ASSINATURA		[Assinatura]		JAN/2022		NOME		MARCELO TELLES DA CRUZ	
										CREA		12.334-DSE		REVISÃO		ESCALA		1:250	
										Nº DESO		PC-22-09		Nº FIRMA		05			



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

PROJETO EXECUTIVO DRENAGEM PLUVIAL - CORRÉGIO REMANSO - SEGUNDA ETAPA - SIMÃO DIAS / SE
DRENAGEM URBANA - TERCEIRA ETAPA
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PROLONGAMENTO DO EIXO 2 - CANAL TRAPEZOIDAL