
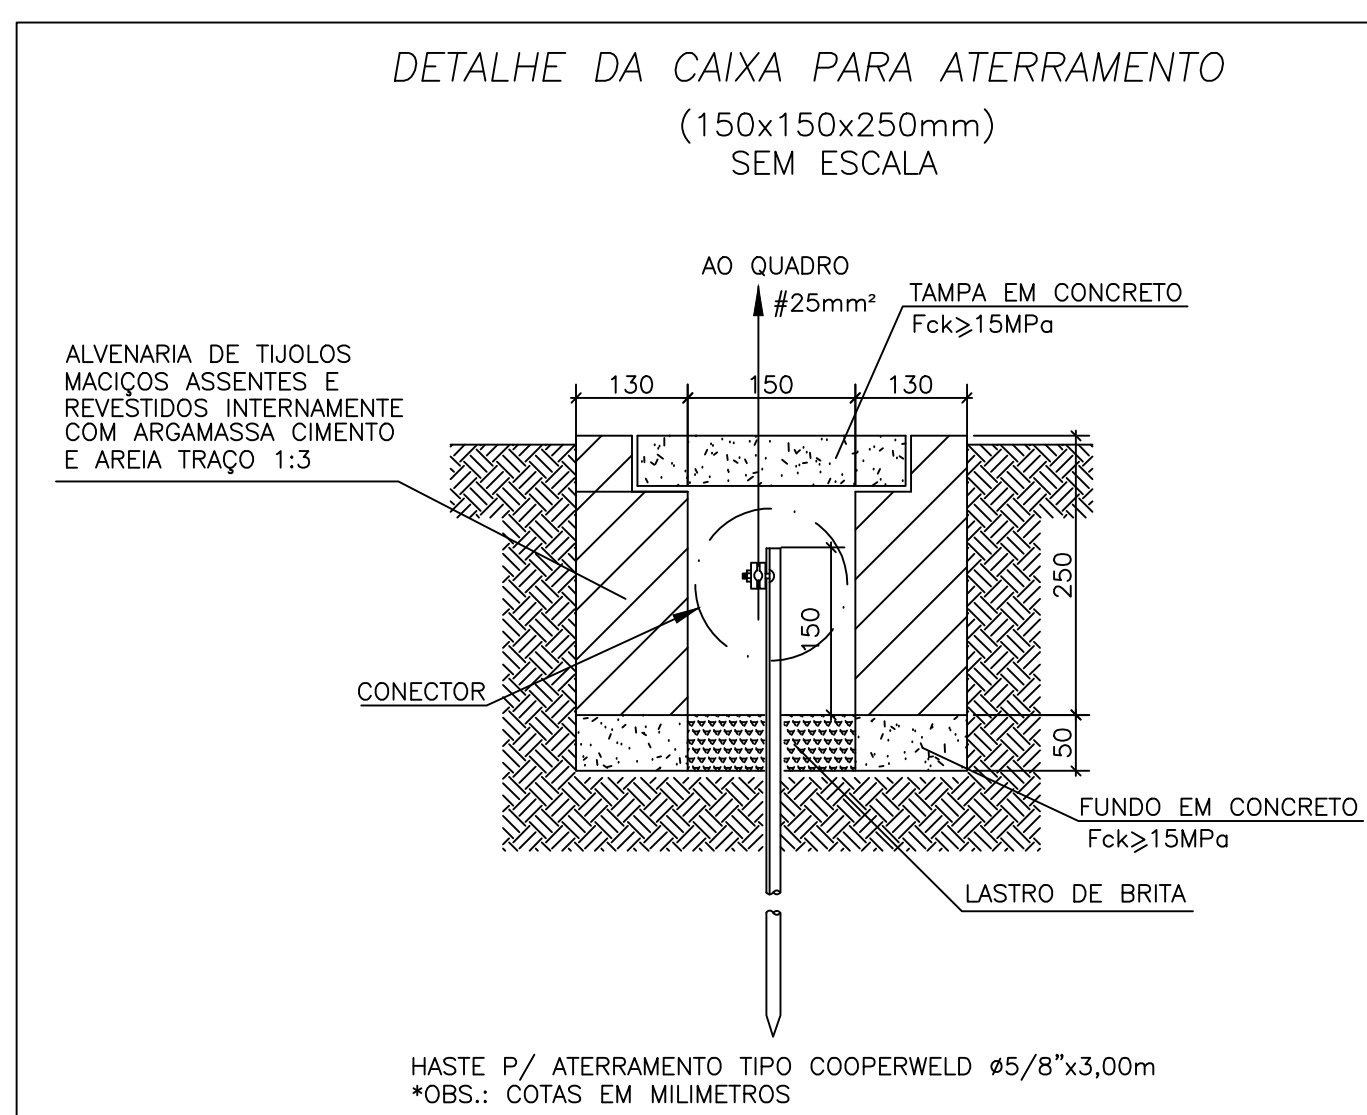









Aumento de carga UC-3/151118-7.

[illegible]

		CCM								
Circuito	Descrição	Potência (W)	Tensão (V)	Tensão Neutro (V)	Tensão Terra (V)	Proteção (A)	Fase A	Fase B	Fase C	
1	BOMBA 01	36.800,00	380,00	16	16	775	12.266,66	12.266,66	12.266,66	
2	BOMBA 02	36.800,00	380,00	16	16	775	12.266,66	12.266,66	12.266,66	
3	QD	560,00	220,00	4	4	M25	560,00			
Total		74.160,00	380,00	50	25	1215	20.093,33	24.533,33	24.533,33	

LEGENDA	
	Centro de Comando de motor
	Quadro de medição direta até 200A padrão Energisa
	Quadro de distribuição
	Poste de concreto duplo "T" proposto
	Poste de concreto duplo "T" existente
	Transformador proposto
	Transformador existente
	Para-raios de média tensão 12 KV proposto
	Para-raios de média tensão 12 KV existente
	Chave fusível 100A-15KV existente
	Caixa de inspeção em alvenaria de 25x25x25cm com haste de aterramento de 5/8"x3,00m
	Caixa de passagem em alvenaria de 30x30x50cm
	Projétil
	Luminária a prova de tempo tipo TB 45, com lâmpada de 45W
	Luminária a prova de tempo tipo TB 30, com lâmpada de 15W
	Disjuntor tripolar
	Disjuntor bipolar
	Disjuntor monopolar
	Chave Seccionadora, com fusível NH
	Contator de potência
	Auto transformador compensador
	Relé de sobrecarga
	Base com fusível diazed
	Voltímetro
	Amperímetro
	Relé falta de fase
	Banco de capacitores
	Tubulação pelo piso
	Malha de aterramento
	Rede aérea em média tensão
	Rede aérea em baixa tensão

Aumento de carga UC-3/151118-7.

PC: 4478/22

 Energisa

APROVADO O PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ENTRADA DE ENERGIA PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS DESTA

DATA: 13/10/2022

Esta aprovação não exime responsabilidade civil do autor do ART deste Projeto.

APPROVED POR: 

Rafael Antônio do Silva Junior

REVISÃO					DESO		DESENHO DE REFERÊNCIA		NOTAS	DESO	EXECUTADO POR	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE			
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	ACEITO	DATA	TÍTULO	NÚMERO				TOPOGRAFIA	DESENHO TOPOGRAFIA	PROJETO	PROJETO
										VISTO E ACEITO					
										ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA					
										DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES CONTIDAS					
										NO CONTRATO					
										ANALISADO					
										APROVADO					
										VISTO					

					COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE				
PROJETO ELÉTRICO									
CAPTAÇÃO – FONTE DO GALANTE – SÃO FRANCISCO/SE									
SUBESTAÇÃO AÉREA, DIAGRAMA UNIFILAR E DETALHES									
REVISÃO:		ESCALA:	1:100	Nº DESO:	ELE-22-052	Nº FIRMA:	–		