


Aracaju, 18 de setembro de 2017.

Referente ao pregão 062/2017

Caros, Informamos que as especificações apresentadas na proposta da empresa: BD ENERGIA LTDA, CNPJ: 40.767.455/0001-12 referente ao lote 02 do pregão 062/2017, **NÃO ATENDEM** as exigências do edital e a proposta está **RECUSADA**.

As seguintes especificações não estão conforme:

ESPECIFICAÇÃO	EDITAL	PROPOSTA
Capacidade de corrente elétrica	Corrente nominal do motor, inferior a corrente máxima da soft starter: 3.2.1 Item 01: motor 100cv/220-380V-440V/ 246 -143-123A; 3.3.2 Item 02: motor 75cv/220-380V-440V/ 185 -107-93A;	 SSW070171T5SZ, 171A SSW070130T5SZ, 130A



Gilvan dos Santos
Engenheiro Eletricista
4.0.03.00 / GMEL


Aracaju, 18 de setembro de 2017.

Referente ao pregão 062/2017

Caros, Informamos que as especificações apresentadas na proposta da empresa: BD ENERGIA LTDA, CNPJ: 40.767.455/0001-12 referente ao lote 01 do pregão 062/2017, **NÃO ATENDEM** as exigências do edital e a proposta está **RECUSADA**.

As seguintes especificações não estão conforme:

ESPECIFICAÇÃO	EDITAL	PROPOSTA
Dimensões divergentes: Altura, Largura e profundidade	3.1.4 Item 04: Altura: 380mm Largura: 320mm Profundidade: 265mm 3.1.5 Item 05: Altura: 380mm Largura: 320mm Profundidade: 265mm	Altura: 689mm Largura: 430mm Profundidade: 302mm Altura: 689mm Largura: 430mm Profundidade: 302mm



Gilvan dos Santos
Engenheiro Eletricista
4.0.03.00 / GMEL


Aracaju, 18 de setembro de 2017.

Referente ao pregão 062/2017

Caros, Informamos que as especificações apresentadas na proposta da empresa: DNANI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, CNPJ: 19.108.751/0001-54 referente ao lote 03 do pregão 062/2017, **NÃO ATENDEM** as exigências do edital e a proposta está **RECUSADA**.

As seguintes especificações não estão conforme:

ESPECIFICAÇÃO	EDITAL	PROPOSTA
Fases controladas (tiristores)	Controle total nas três fases	Controle em duas fases
Capacidade de corrente elétrica	Corrente nominal do motor, inferior a corrente máxima da soft starter: 3.3.1 Item 01: motor 25cv/220-380V-440V/ 64 -37-32A; 3.3.2 Item 02: motor 30cv/220-380V-440V/ 78 -45-39A; 3.3.3 Item 03: motor 40cv/220-380V-440V/ 104 -60-52A; 3.3.4 Item 04: motor 50cv/220-380V-440V/ 125 -73-63A;	SSW050045T2246PPZ, 45A SSW050045T2246PPZ, 45A SSW050060T2246PPZ, 60A SSW050085T2246PPZ, 85A
IHM	IHM; IHM adicional na porta do painel com cabo de 2,5m	IHM adicional

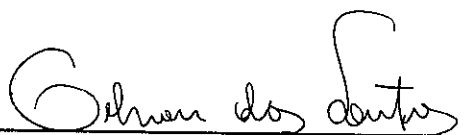

Gilvan dos Santos
Engenheiro Eletricista
4.0.03.00 / GMEL