



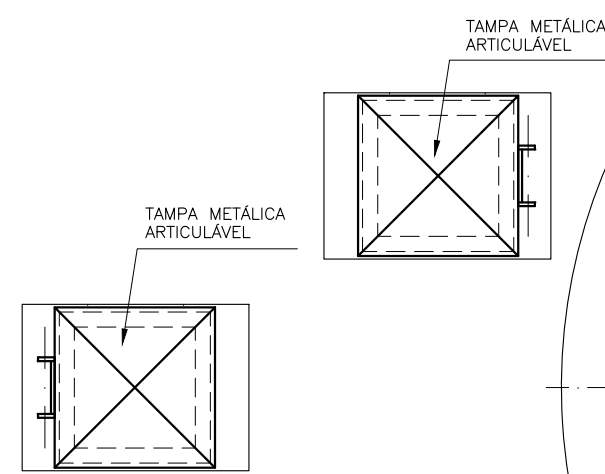

PARAFUSOS		
TIPO	DIM	TOTAL
FLANGE	16x80	208

ARRUELAS		
PN	DN	TOTAL
10	100	6
10	80	19
16	75	1

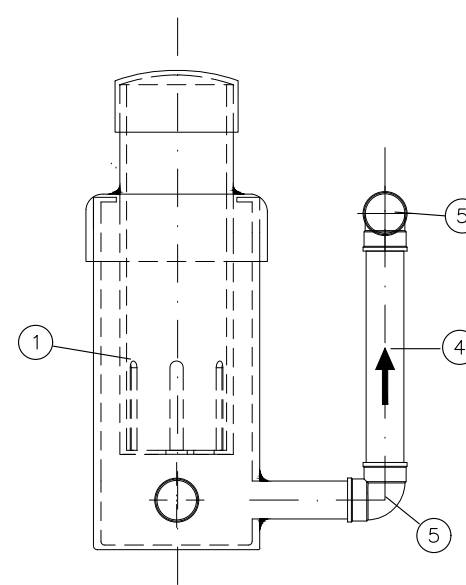

BORBOLETA TIPO WAFER

RECALQUE

BLOCO DE APOIO

PISO

VISTA LATERAL

LISTA DE PEÇAS PARA SISTEMA DE DESINFECÇÃO			
ITEM	MAT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	PVC	Dosador de pastilhas (HEMIFIBRA ou similar)	1
2	PVC	União soldável ø 25mm	2
3	PVC	Registro esfera VS ø 25mm	2
4	PVC	Tubo soldável ø 25mm L=1500mm	1
5	PVC	Joelho 90 soldável ø 25mm	3
6	PVC	Adaptador soldável curto com rosca ø 25mm x 3/4"	2
7	AÇO	Coletor de tomada 800mm x 3/4"	2

NOTAS:

- 1-IMPERMEABILIZAÇÃO:
 - EM CONTATO COM ÁGUA:
 - DESCRIÇÃO: IMPERMEABILIZADORA INTERNA TIPO VEDAMAT DA BETUMAT OU SIMILAR, EM ARGAMASSA POLIMÉRICA, SEMI-FLEXÍVEL, FORMULADA À BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS, ADITIVOS MINERAIS E RESINAS, OU SIMILAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
 - APLICAÇÃO: À ÁREA DEVERÁ APRESENTAR-SE LIMPÁ, ISENTA DE ÓLEOS OU GRAXAS E SEM PARTES SOLTAS OU DESAGREGADAS. PARA TANTO RECOMENDA-SE À LAVAGEM DA ESTRUTURA COM ESCOVA DE AÇO E ÁGUA OU JATO D'ÁGUA DE ALTA PRESSÃO.
 - NÓS E FALHAS DE CONCRETAGEM DEVERÃO SER REPARADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, AMASSADA COM SOLUÇÃO DE ÁGUA E POLÍMEROS EMULSIONADOS FIKOMAT NA RELAÇÃO 3:1.
 - A SUPERFÍCIE A SER IMPERMEABILIZADA, DEVERÁ ESTAR PREVIAMENTE UMEDECIDA, MAS NÃO ENCHORADA. APLICAR AS DEMOS EM SENTIDO CRUZADO, CONFORME A NECESSIDADE DO SERVIÇO, EM CAMADAS UNIFORMES, COM INTERVALOS DE 2 A 6 HORAS ENTRE DEMOS, DEPENDENDO DA TEMPERATURA AMBIENTE.
 - AGUARDAR A CURA DO PRODUTO POR 3 DIAS ANTES DE ENCHER O RESERVATÓRIO.
- 2- DA LAJE DE COBERTURA:
 - DESCRIÇÃO: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 COM ADIÇÃO DE SIKÁ 1 OU SIMILAR NO TRAÇO 1L PARA 9L DE ÁGUA DE AMASSAMENTO, COM I = 2%.
- 2-FECHAMENTO DE ÁREA
 - ALVENARIA
 - ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS (9x19x25cm), ASSENTES COM ARGAMASSA TRAÇO TS-1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA)
 - CHAPISO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1-1:3 (CIMENTO/AREIA)
 - REBOCO COM EMBOSO INTERIO DE PAREDE, COM ARGAMASSA TS-1:4 (CAL/AREIA), e=2,0cm
 - REBOCO OU EMBOSO EXTERNO DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO TS-1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), e=2,5cm
 - PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA PVA LATEX PARA EXTERIORES – CORES CONVENCIONAIS
 - PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA À BASE DE ZARCÃO E 02 DEMÃO DE TINTA ESMALTE OU ÓLEO.
- 3-PRESSÃO ADMISSÍVEL DA TUBULAÇÃO
 - AS PRESSÕES INTERNAS DAS TUBULAÇÕES, CONEXÕES E VÁLVULAS SERÃO PN10.

REVISÃO					DESO		DESENHO DE REFERÊNCIA		NOTAS	DESO	EXECUTADO POR	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO CASA CAIADA – ARAUÁ/SE PROJETO HIDRÁULICO – RESERVATÓRIO ELEVADO RE100m3 PLANTAS, DETALHE DA DESINFECÇÃO E RELAÇÃO DE MATERIAIS			
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	ACEITO	DATA	TÍTULO	NÚMERO		VISTO E ACEITO ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO	TOPOGRAFIA DESENHO TOPOGRAFIA PROJETO DESO DESENHO PROJETO VISTO	MAJ/2018 MAJ/2018	REVISÃO: 	ESCALA: INDICADA	Nº DESO: PRO-18-080
										</					