


ANEXO VII

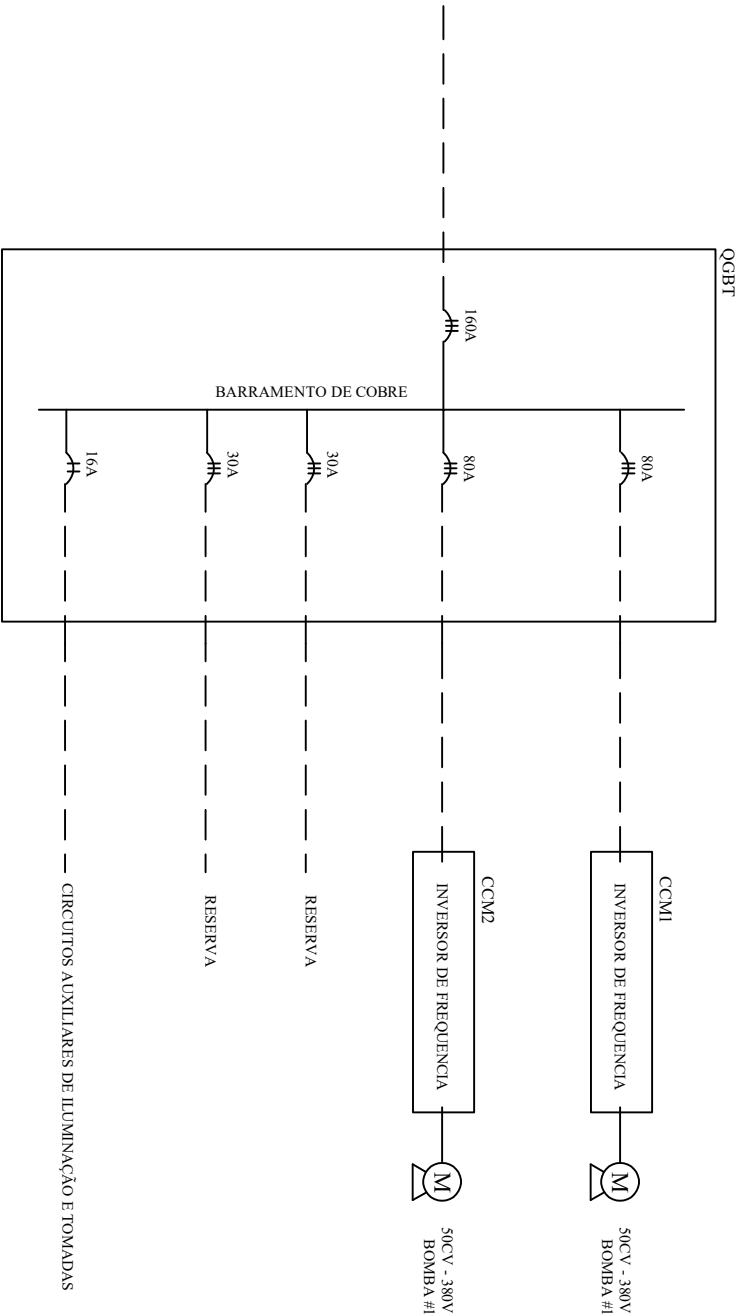

1	2	3	4	5	6	7	1
ANEXO VII							
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
H							

DESENHADO	NOME
PROJETADO	CARLOS R SOBRAL
APROVADO	GILVAN DOS SANTOS
DATA	
14/08/20	
CLIENTE	
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	
OBRA	
SISTEMA DE BOMBAMENTO DA NOVA ADUTORA	
TITULO	
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT	
DENOM. FOLHA	
DIAGRAMA UNIFILAR	
OS	
DES. NR.	
EEE - 4A	
SISTEMA DE BOMBAMENTO	
NOVA ADUTORA	
FOLHA	
01	
TOTAL FOLHAS	
01	

QGBT

80A

CCM1

INVERSOR DE FREQUENCIA

M

50CV - 380V

BOMBA #1

80A

CCM2

INVERSOR DE FREQUENCIA

M

50CV - 380V

BOMBA #1

160A

BARRAMENTO DE COBRE

30A

RESERVA

30A

RESERVA

16A

CIRCUITOS AUXILIARES DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS