

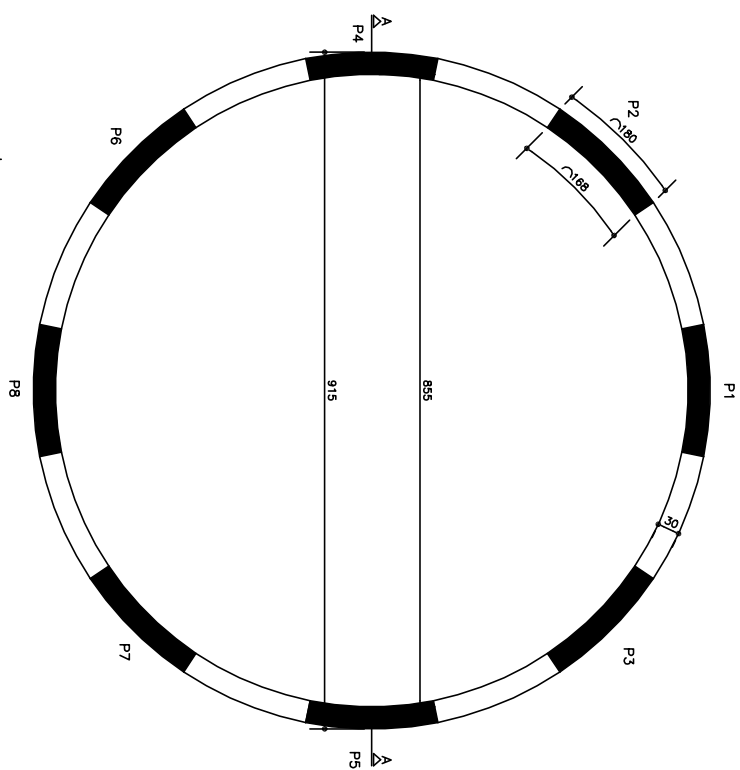


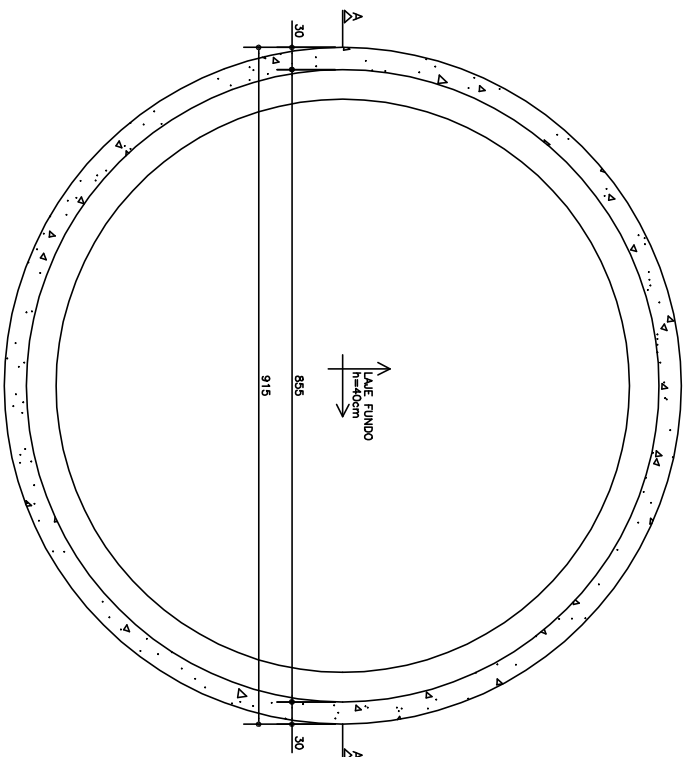


PLANTA-Baixa-Ø-152.77

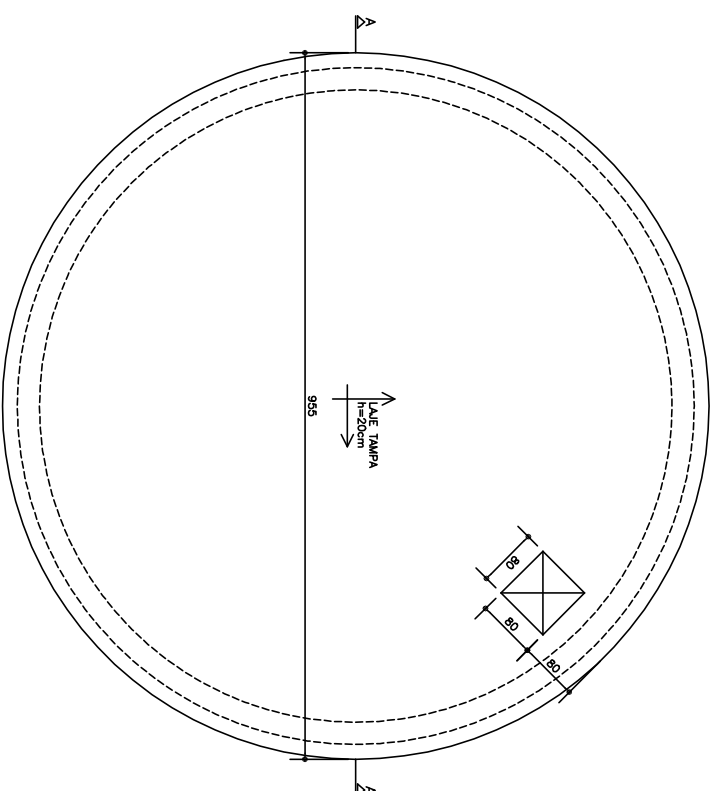


PLANTA-Baixa-Ø-166.85

PLANTA-Baixa Φ -172.85

FUNDAÇÕES

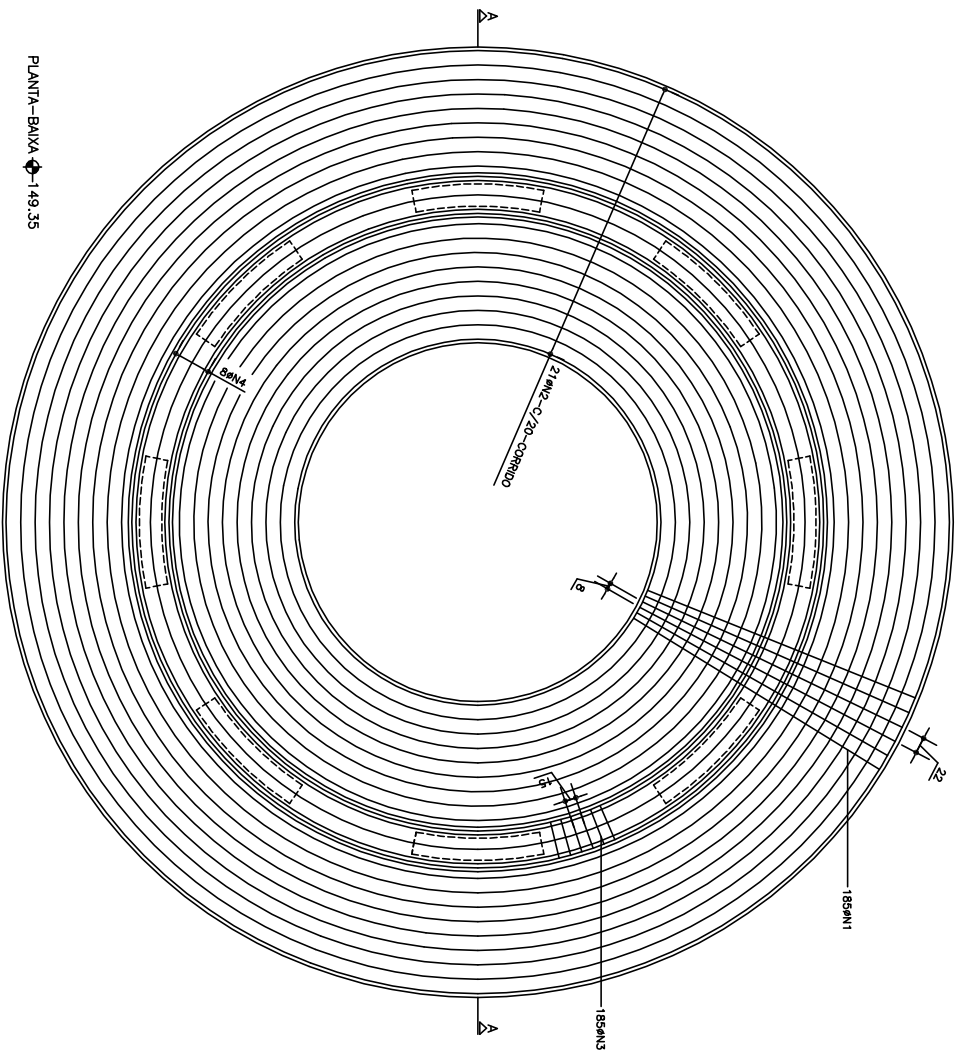

PLANTA-Baixa-Ø-149.35

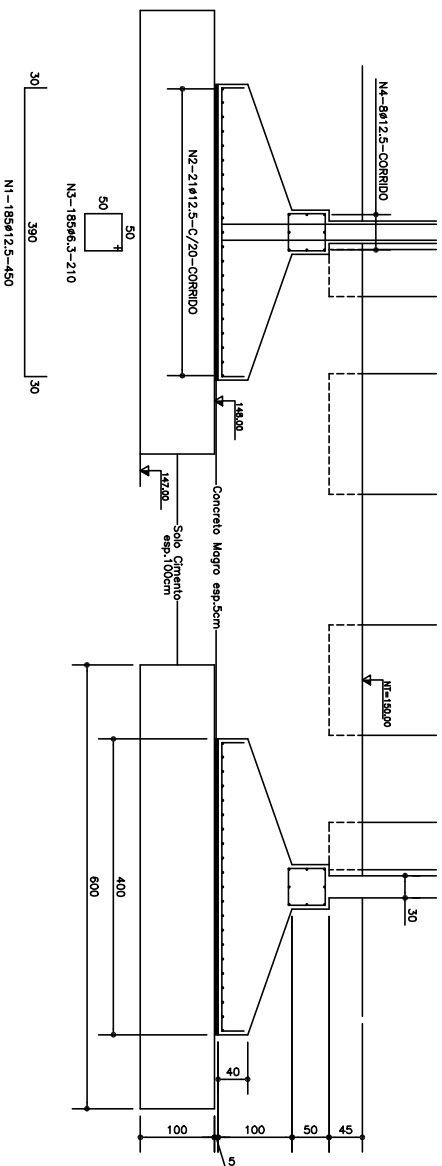

LEGENDA: — Ferragem Positiva
— Ferragem Negativa

----- Ferragem Negativa

NOTAS:

1-Concreto C40: $f_{ck} \geq 40 \text{ MPa}$ – fator $A/C \leq 0,50$
diâmetro máximo do agregado gráúdo: 19mm

2-Ago CA-50A e CA-60B

3-Cotas em centímetros (cm), e níveis em metros (m)
4-RN de acordo com o projeto hidráulico.

5-Utilizar camada de solo cimento com espessura de 100 cm.

6-Utilizar lastro de concreto magro sob a sapata, com espessura de 5 cm.

7-Verificar no proj. hidráulico, as peças a serem fixadas antes da concretagem


8-Tensão admissível do terreno – 170 kN/m² na profundidade de 3,00 m

13/12/2019 - CTN DESO n° 159/2019.

10-Cobrimento das armaduras: sapata-5cm; demais elementos-4,0 cm
11-Nas aberturas e passagem de tubulações, cortar e dobrar a ferragem.

12-Utilizar espaçadores tipo caranguejo:

13-Adotar os seguintes transpasses:



14-Aplicar contraflecha de 2,00 cm nas lajes de fundo e tampa

15-Impermeabilizar internamente a cuba do reservatório (fundo, paredes e tampa) e externamente a tampa do reservatório.

[illegible]